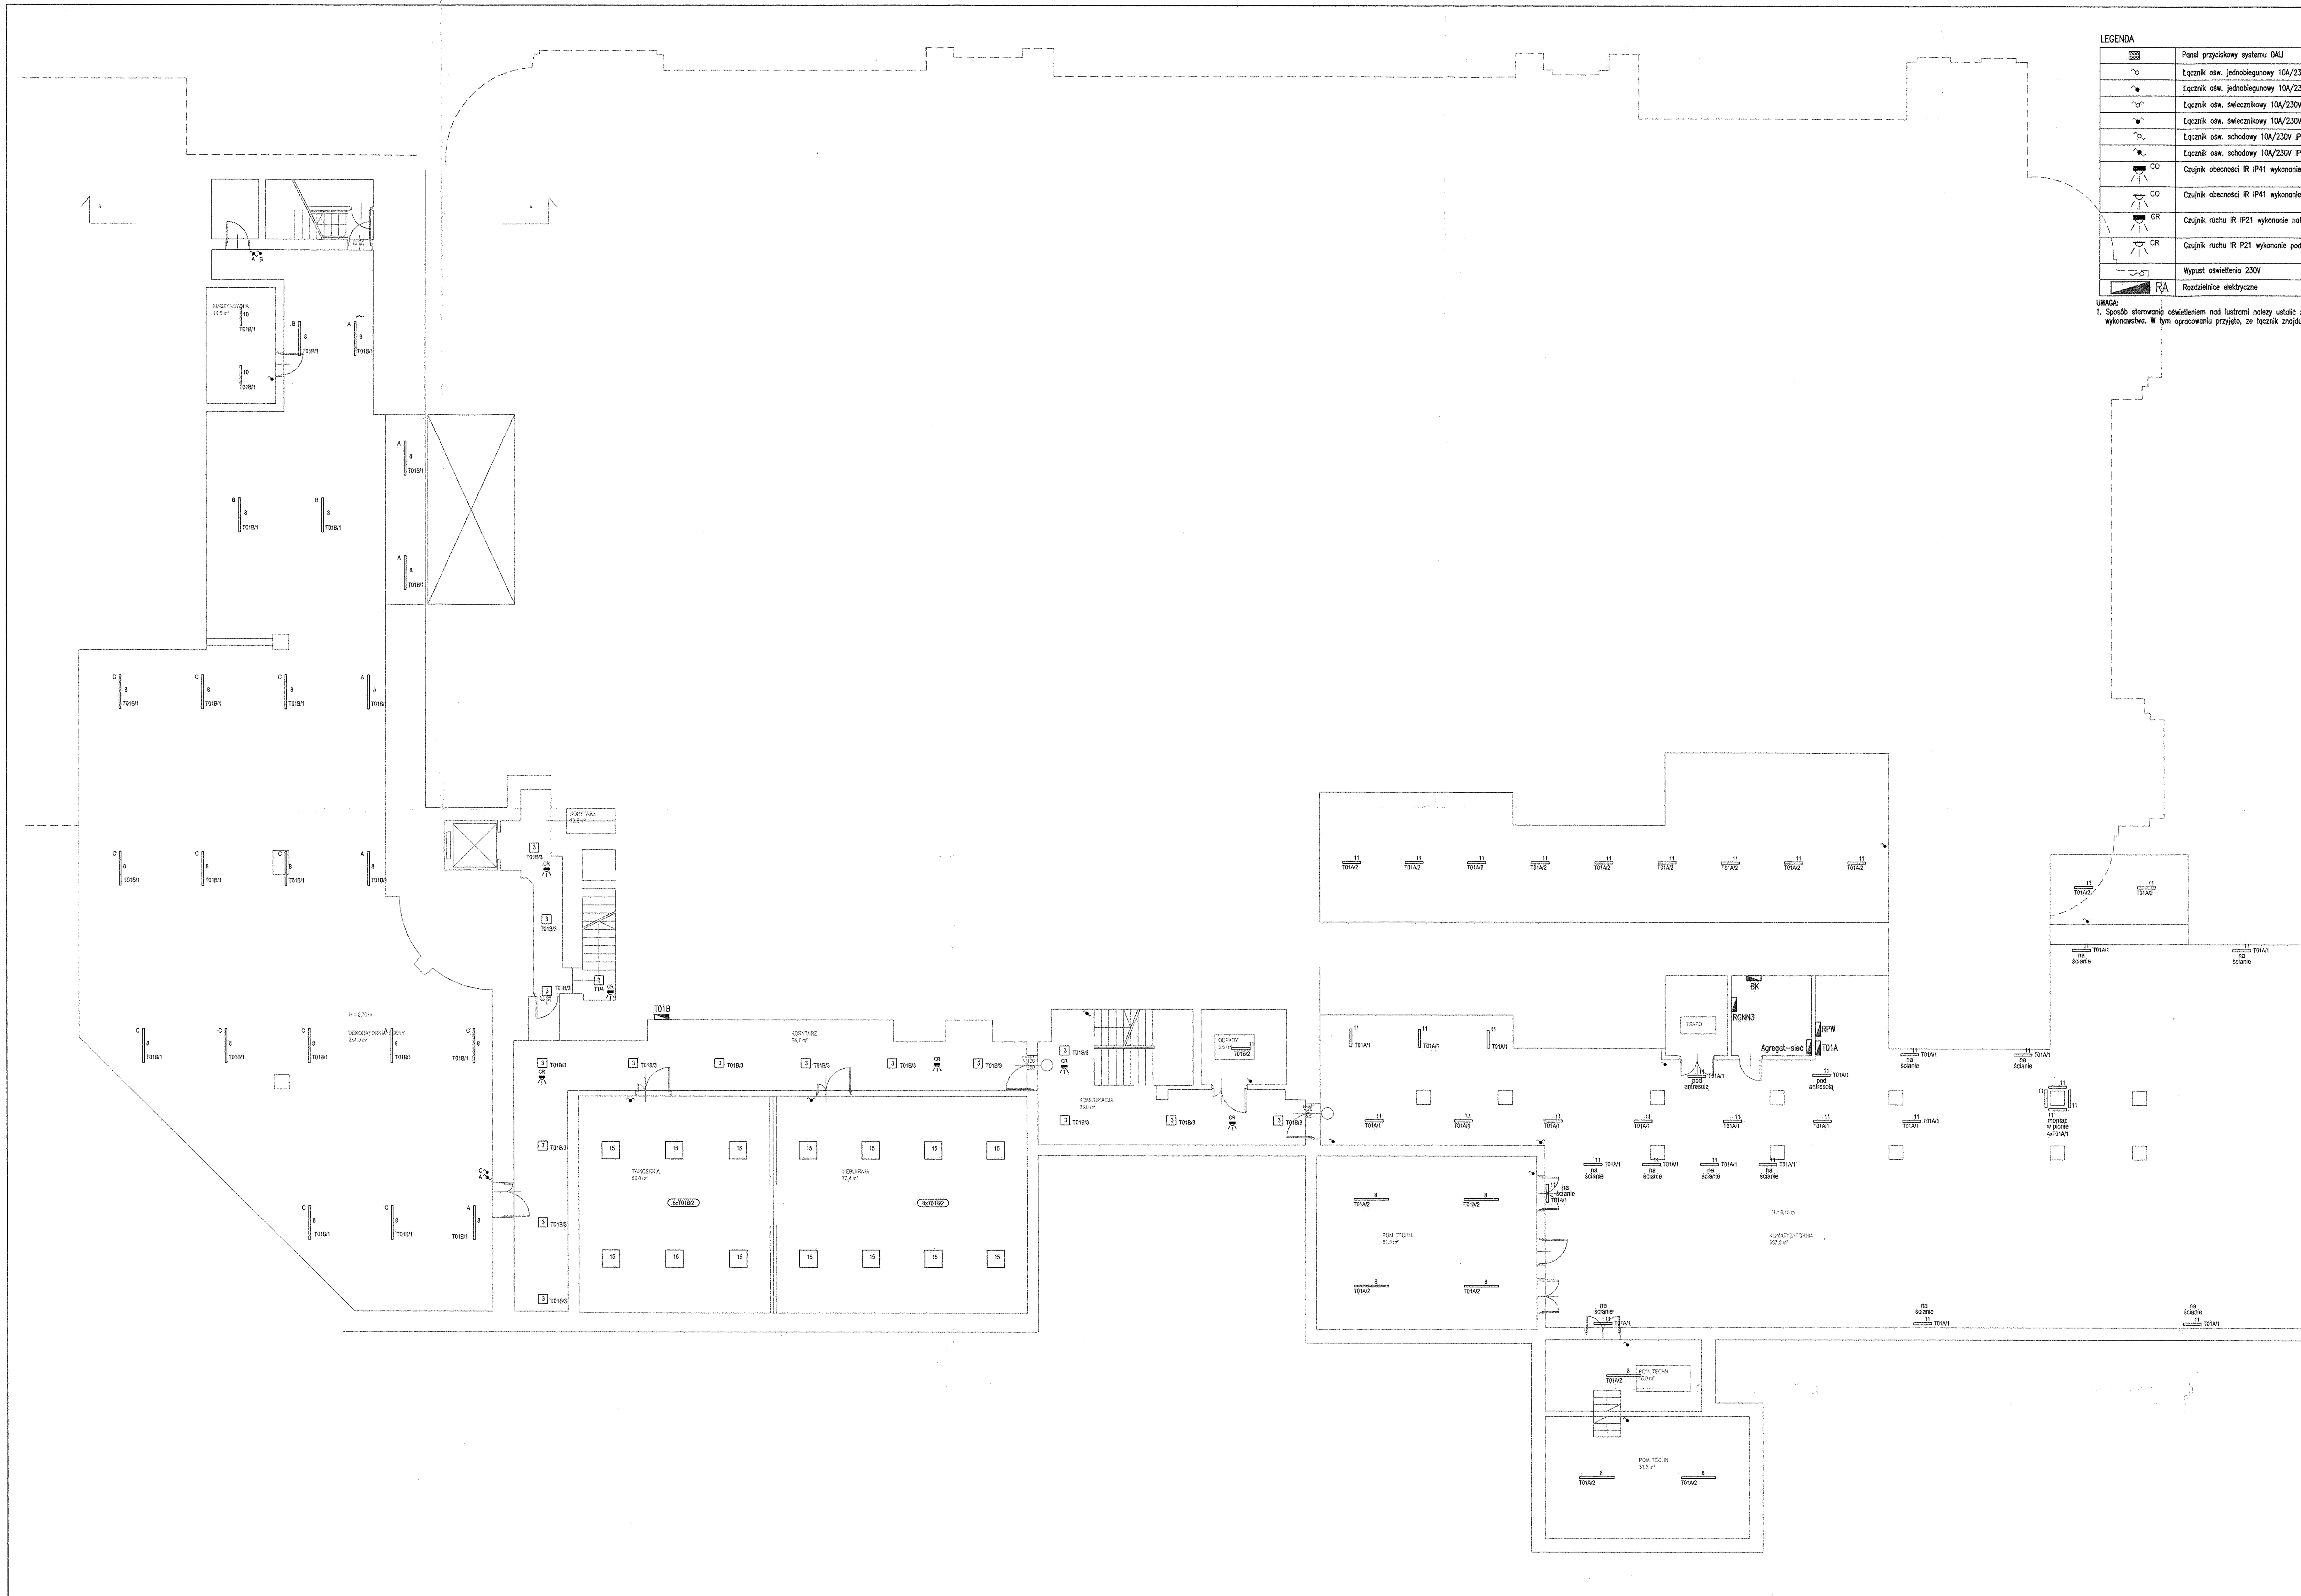

LEGENDA

Symbol	Opis
	Panel przyciskowy systemu DALI
	Łącznik ośw. jednobiegunowy 10A/230V IP20
	Łącznik ośw. jednobiegunowy 10A/230V IP44
	Łącznik ośw. świecznikowy 10A/230V IP20
	Łącznik ośw. świecznikowy 10A/230V IP44
	Łącznik ośw. schodowy 10A/230V IP20
	Łącznik ośw. schodowy 10A/230V IP20
CO	Czujnik obecności IR IP41 wykonanie natynkowe
CO	Czujnik obecności IR IP41 wykonanie podtynkowe
CR	Czujnik ruchu IR IP21 wykonanie natynkowe
CR	Czujnik ruchu IR P21 wykonanie podtynkowe
	Wypust oświetlenia 230V
RA	Rozdzielnice elektryczne

UWAGA:
1. Sposób sterowania oświetleniem nad lustrami należy ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa. W tym opracowaniu przyjęto, że łącznik znajduje się obok lustra.

OZNACZENIA

WYPUSTY OŚWIETLENIOWE
WK - WYPUSTY DLA KINKIETÓW W BARZE
WK1 - WYPUSTY DLA KINKIETÓW POJEDYNCZYCH
WK2 - WYPUSTY DLA KINKIETÓW PODWÓJNYCH
WK3 - WYPUSTY DLA KINKIETÓW POTRÓJNYCH
WOL - WYPUSTY OŚWIETLENIA PRZY LUSTRACH LUB ZASILANIE KINKIETÓW
WGL - PUNKT ZASILANIA OPRAW OŚWIETLAJĄCYCH STANOWISKA CHARAKTERYZATORSKIE
WP - WYPUST ŻYRANDOLA NA SALI GŁÓWNEJ
WPW - WYPUST ŻYRANDOLA NA FOYER
WPH - WYPUST ŻYRANDOLA W HOLU GŁÓWNYM
WKB - WYPUSTY ZASILANIA DO LAMP OZDOBNYCH
WPIL - PUNKTY ZASILANIA OPRAW LED ILUMINACJI SŁUPÓW
WIL-W - PUNKTY ZASILANIA LINII LED W WESTYBULU
WIL-F - PUNKTY ZASILANIA LINII LED W FOYER
WPIL-H - PUNKT ZASILANIA OPRAWY ILUM. SUFIT W HOLU GŁ.
WPIL-F - PUNKT ZASILANIA OPRAWY ILUM. FIGURY W HOLU GŁ.
WOŚ - WYPUSTY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1	20*	OPRAWA LED 3000K (4288 lm; 45.0 W)
2	97*	OPRAWA LED 3000K (1600 lm; 15.0 W)
3	23*	OPRAWA LED 3000K (1600 lm; 15.0 W)
4	33*	OPRAWA LED 3000K PT (1600 lm; 15.0 W)
5	4*	OPRAWA LED 3000K PT (2400 lm; 25.0 W)
6	10*	OPRAWA LED 3000K (1400 lm; 15.0 W)
7	20*	OPRAWA LED 3000K (2998 lm; 25.0 W)
8	31*	OPRAWA LED 3000K (5396 lm; 45.0 W)
9	48*	OPRAWA LED 3000K (1799 lm; 15.0 W)
10	34*	OPRAWA LED 3000K (2998 lm; 25.0 W)
11	73*	OPRAWA LED 3000K (4197 lm; 35.0 W)
12	96*	OPRAWA LED 3000K (2152 lm; 20.0 W)
13	35*	OPRAWA LED 3000K (4254 lm; 40.0 W)
14	1*	OPRAWA LED 3000K (2152 lm; 20.0 W)
15	22*	OPRAWA LED 3000K (4254 lm; 40.0 W)
16	19*	OPRAWA LED 3000K PT (2151 lm; 20.0 W)
17	16*	OPRAWA LED 3000K PT (4254 lm; 40.0 W)
18	17*	OPRAWA LED 3000K PT (2151 lm; 20.0 W)
19	1*	OPRAWA LED 3000K PT (4254 lm; 40.0 W)
20	69*	OPRAWA LED 3000K (950 lm; 11.0 W)
21	21*	OPRAWA LED 3000K (2302 lm; 23.0 W)
22	18*	OPRAWA LED 3000K (2000 lm; 22.0 W)
23	1*	OPRAWA LED 3000K (5501 lm; 58.0 W)
24	2*	OPRAWA LED 3000K (2400 lm; 25.0 W)
25	4*	OPRAWA LED 3000K (3298 lm; 70.0 W)
26	10*	OPRAWA LED 4000K (904 lm; 12.0 W)

PT - WYKONANIE PODTYNKOWE
POZOSTAŁE W WYKONANIU NATYNKOWYM.

OPRAWY W KAWIARNI (ISTNIEJĄCE):
K1 78* OPRAWA SCENICZNA Z KOLOROWYMI FILTRAMI
K2 5* OPRAWY TYPU DOWNLOAD
NA ŚCIANACH I SŁUPACH ZASTOSOWANO PASKI LEDOWE

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
31-005 Kraków, Rynek Podgórski 1

Projekt
Budowa instalacji DSO oraz przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych i niskoprądowych w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Adres
pl. Św. Ducha 1, pl. Św. Ducha 2, 31-023 Kraków

Inwestor
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Adres
pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków

Branżowe Biuro Projektowe
GORYCKI & SZNYTERMAN
HEADFIRST TECHNOLOGIES
Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chałubińskiego 53, 30 - 698 Kraków
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpgs.pl

Branża: Elektryczna

Projektant: mgr inż. Roman Sowiński — Nr Uprawnień MAP/0148/POOE/06 — Podpis
Sprawdzający: mgr inż. Robert Siudut — Nr Uprawnień MAP/0147/POOE/06 — Podpis
Opracował — Podpis

Nazwa rysunku
INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO POZIOM -3

Data	Skala	Format
10.2017	1:100	1000x600

Faza Projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku	Rewizja
TS-EL-02	0